



TIEMME

Art. 1917-1918-1927-1928

Valvole di sicurezza con attacco manometro **Pojistné ventily** s možností připojení manometru

Valvole di sicurezza per impianti termici
ed impianti idrosanitari
con pressione d' intervento da 1,5 a 7 bar

**Pojistné ventily pro vytápěcí a teplovodní systémy s
provozním tlakem mezi 1,5 a 7 bary**

Le valvole di sicurezza sono generalmente utilizzate negli impianti idrosanitari e negli impianti di riscaldamento per il controllo delle pressioni rispettivamente ove si presentino accumuli di acqua calda o sui generatori di calore.

L' utilizzo della valvola di sicurezza evita danneggiamenti degli impianti e dei suoi componenti andando a scaricare in atmosfera valori di pressione superiori al valore di taratura della valvola stessa.

Pojistné ventily se používají ve vodovodních a vytápěcích systémech pro kontrolu tlaku teplé vody v akumulacím okruhu nebo na kotli.

Instalace pojistného ventilu zabraňuje poškození okruhu a ostatních komponentů v případě, kdy tlak systému překročí nastavenou hodnotu ventilu.



CE 1115

Certificazioni / Certifications



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio:	120°C
Temperatura min di esercizio:	- 5°C
Pressione nominale:	PN10
Sovrapressione apertura :	20%
Scarto di chiusura :	20%
Filettature:	femmina ISO 228 maschio ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota:	120°C
Minimální teplota:	- 5°C
Jmenovitý tlak:	Pn10
Maximální otevírací tlak :	20%
Minimální uzavírací diferenční tlak :	20%
Závity:	vnitřní ISO 228 vnější ISO 228

Descrizione


Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-
Manicotto	Nylon Pa6	-
Membrana	Gomma etilene-propilene EPDM	-
Stelo	Ottone CW614N - EN12164	-
Bicchierino	Acciaio	Zincato
Molla	Acciaio EN 10270-1-SM	Zincato
Ghiera	Zama ZL0410-UNI EN 1774	-
Guarnizione	P.T.F.E. C755 carbone 25%	-
Anello elastico	Acciaio C70	-
Manopola	ABS	-

Trattamento

Popis

Tělo	Mosaz CW617N-EN12165	-
Pojistná matka	Nylon Pa6	-
Membrána	Etylenpolypropylenová pryž EPDM	-
Vřeteno	Mosaz CW614-EN12164	-
Držák pružiny	Ocel	Zinek
Pružina	Ocel EN 10270-1-SM	Zinek
Regulační šroub	Hliníková slitina ZL0410-UNI EN 1774	-
Těsnění	1774	-
Elastický kroužek	P.T.F.E. C755 karbon 25%	-
Držadlo	Ocel C70	-

Povrchová úprava

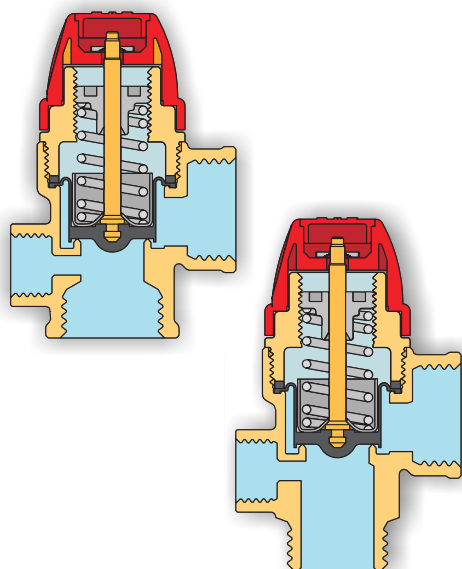

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1917 - 1918 Rev.A 09-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vialata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.







TIEMME

Valvole di sicurezza con attacco manometro **Pojistné ventily** s možností připojení manometru

Art. 1917-1918-1927-1928

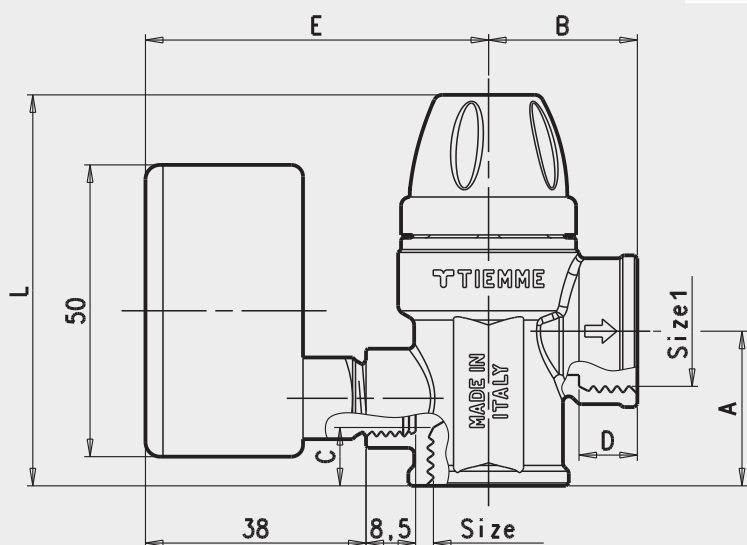

Art.1917 - 1927*

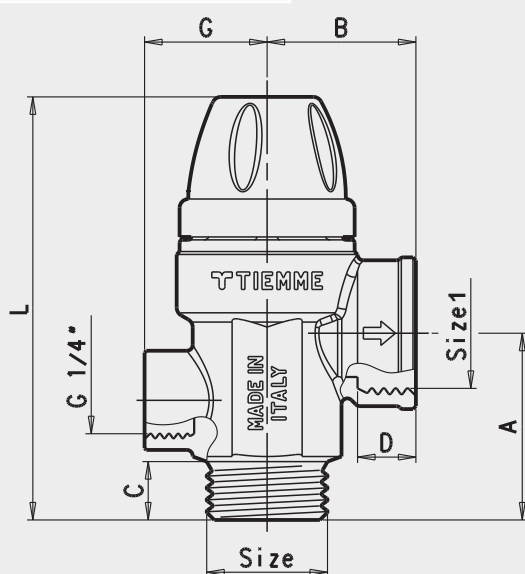

Art.1918 - 1928*

*Disponibili anche nelle tarature: / Dodává se rovněž s továrním nastavením:
1,5 - 1,8 - 2 - 2,5 - 3,5 - 4 - 5 - 7 barů

Tabella dimensioni / Rozměrová tabulka

Codice Code	A	B	C	D	E	G	L	Velikost Velikost1	Pressione di intervento Provozní tlak
1917G040203	26,5	25,5	10	10	59	21	67	1/2"	3 bary
1918G040203	32	25,5	10	10	59	21	72,5	1/2"	3 bary
1927G040206	26,5	25,5	10	10	59	21	67	1/2"	6 barů
1928G040206	32	25,5	10	10	59	21	72,5	1/2"	6 barů

Tabella caratteristiche / Tabulka charakteristik

Codice Kód	Size	Campo di misura Tlakový rozsah
2080P0402POSTIM	1/4"	0 - 4 bary
2080P1002POSTIM	1/4"	0 - 10 barů

Art. 2080POST



Manometro / Manometr

Installazione / Instalace

Le valvole di sicurezza possono essere installate sia in posizione orizzontale sia in posizione verticale rispettando sempre l' indicazione del senso di flusso riportata sul corpo della valvola stessa.
La scelta della valvola di sicurezza deve essere fatta da personale qualificato previa verifica dimensionale dell' impianto ed in accordo con le normative vigenti del paese di installazione. Deve inoltre essere correttamente dimensionato e posizionato anche il circuito di scarico per evitare danni a persone e/o cose ed inoltre per evitare mal funzionamenti della valvola stessa. Negli impianti idrosanitari la valvola deve essere installata nelle immediate vicinanze del circuito di accumulo dell' acqua calda e nessun organo di intercettazione deve esservi interposto.
Negli impianti di riscaldamento la valvola deve essere installata nella parte superiore del generatore di calore o sulla tubazione di uscita garantendo una distanza inferiore ad un metro. Anche in questo caso nessun organo di intercettazione deve esservi interposto.
Per qualsiasi ulteriore informazioni rivolgersi ai rivenditori autorizzati o direttamente a TIEMME SpA.

Pojistné ventily lze instalovat v horizontální nebo vertikální poloze při respektování směru průtoku uvedeného na těle ventilu. Správnou velikost ventilu musí určit specialista s přihlédnutím ke konstrukci systému a platné legislativě. Výstupní potrubí musí být rovněž navrženo tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví či majetku a aby byla zajištěna správná funkce ventilu.

U teplovodních systémů se ventil instaluje co nejbližší zdroji tepla a mezi ně nelze umístit uzavírací zařízení. U systémů vytápění se ventil instaluje na vrchní část kotle nebo na potrubí v maximální vzdálenosti jednoho metru a mezi ně se nesmí instalovat uzavírací zařízení.

Pro více informací se obraťte na svého místního distributora nebo přímo na TIEMME S.p.A.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1917 - 1918 Rev.A 09-09



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vieraia qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozmenit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.

